

Haltebügel mit Abschließvorrichtung  
 Support Bracket  
 Support avec dispositif de cadenassage  
 Soporte con dispositivo de cierre  
 Staffa di supporto con dispositivo di chiusura  
 Holdebøyle med låseinretning



3VL98003HP00  
 for SENTRON  
 VL1250 – VL1600

SENTRON® VL













Montageanleitung / Assembly Instructions



Bestell-Nr. / Order No.: 3ZX10120VL713FA1

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | <b>⚠ GEFÄHR:</b>  | <b>⚠ DANGER</b>  | <b>⚠ DANGER !</b>   |  |
|  | Gefährliche Spannung.<br>Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzung.<br>Anlage vor Beginn von Arbeiten daran unbedingt freischalten   | Hazardous voltage.<br>Will cause death or serious injury.<br><br>Disconnect power before working on equipment.                                       | Tension dangereuse.<br>Danger de mort ou risque de blessures graves.<br>Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil |  |
|  | <b>⚠ PELIGRO:</b>   | <b>⚠ PERICOLO:</b>   | <b>⚠ PERIGO !</b>   |  |
|  | Tensión peligrosa.<br>Puede causar la muerte o lesiones graves.<br>Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo | Tensione pericolosa<br>Può provocare morte o lesioni gravi.<br>Scollegare l'alimentazione prima di eseguire eventuali interventi all'equipaggiamento | Tensão perigosa.<br>Perigo de morte ou ferimentos graves.<br><br>Desligue a corrente antes de trabalhar no equipamento.       |  |

Nur verwenden mit zertifizierten 3VL-Komponenten von Siemens.  
 Use only with Siemens certified 3VL Components.  
 Utiliser uniquement avec des composants 3VL certifiés de Siemens  
 Utilizar sólo con componentes 3VL de Siemens certificados.  
 Da usare solo con componenti 3VL certificati da Siemens  
 Utilize apenas com componentes 3VL certificados da Siemens

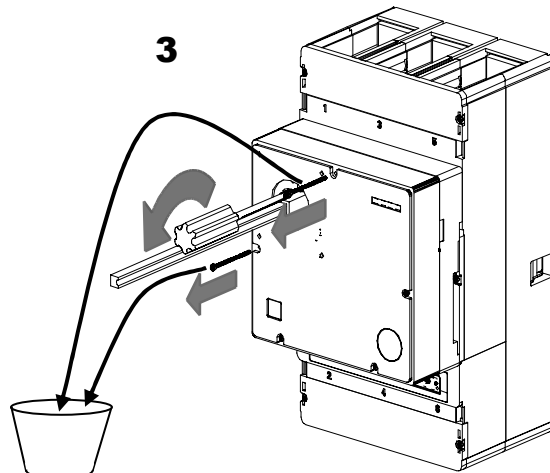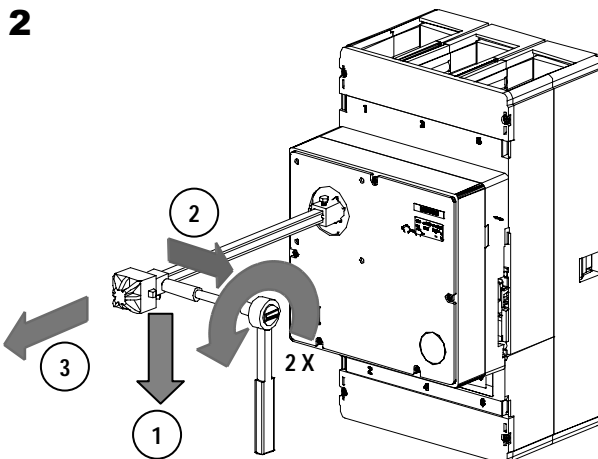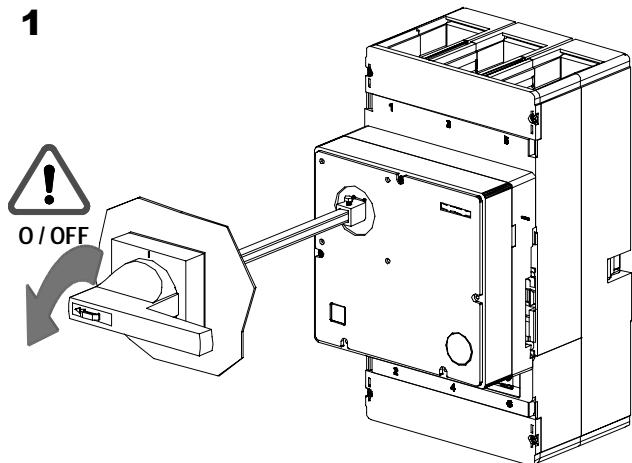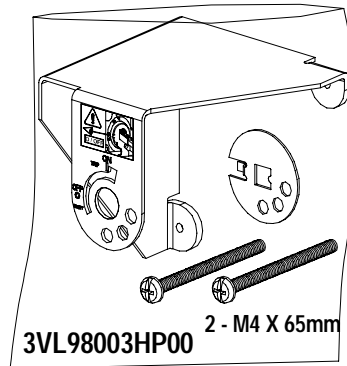

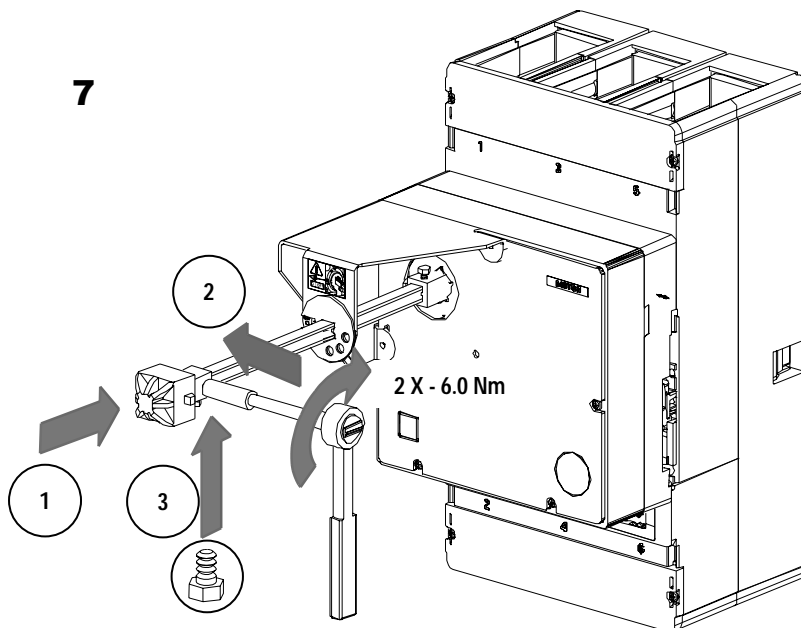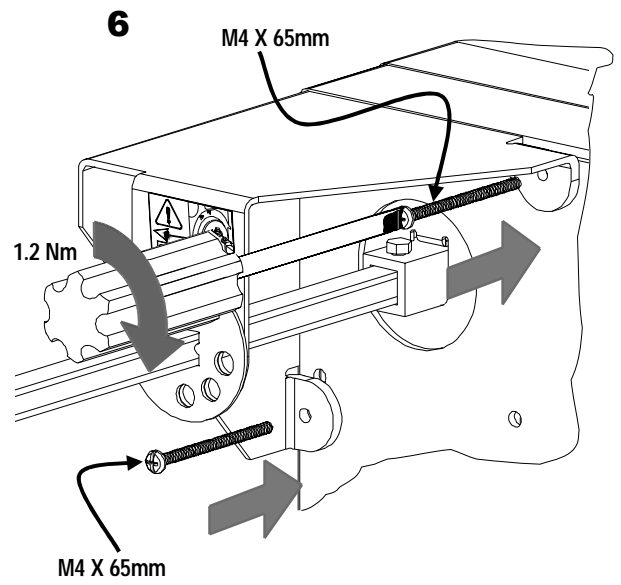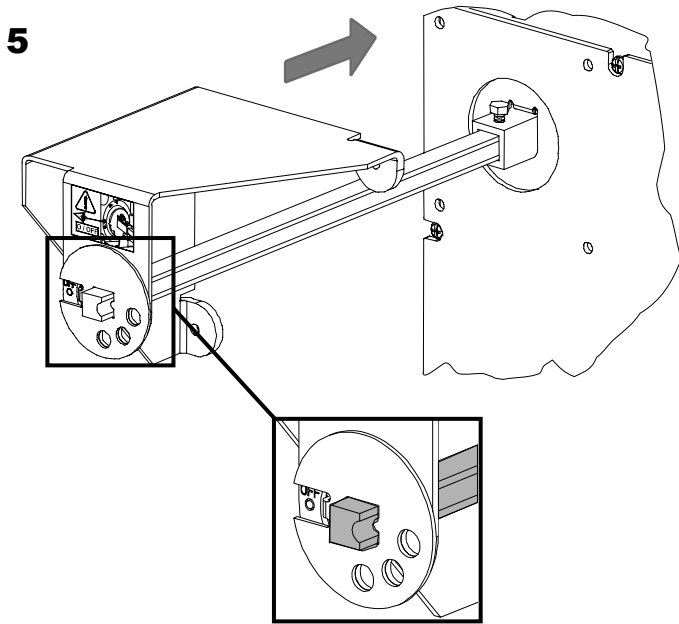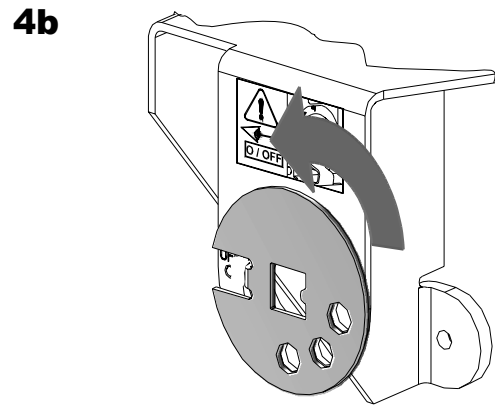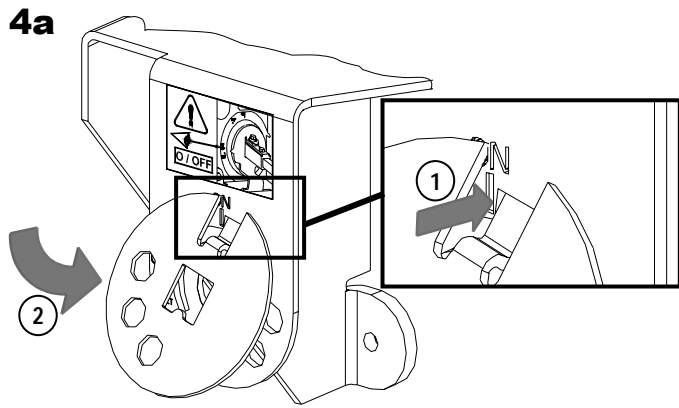

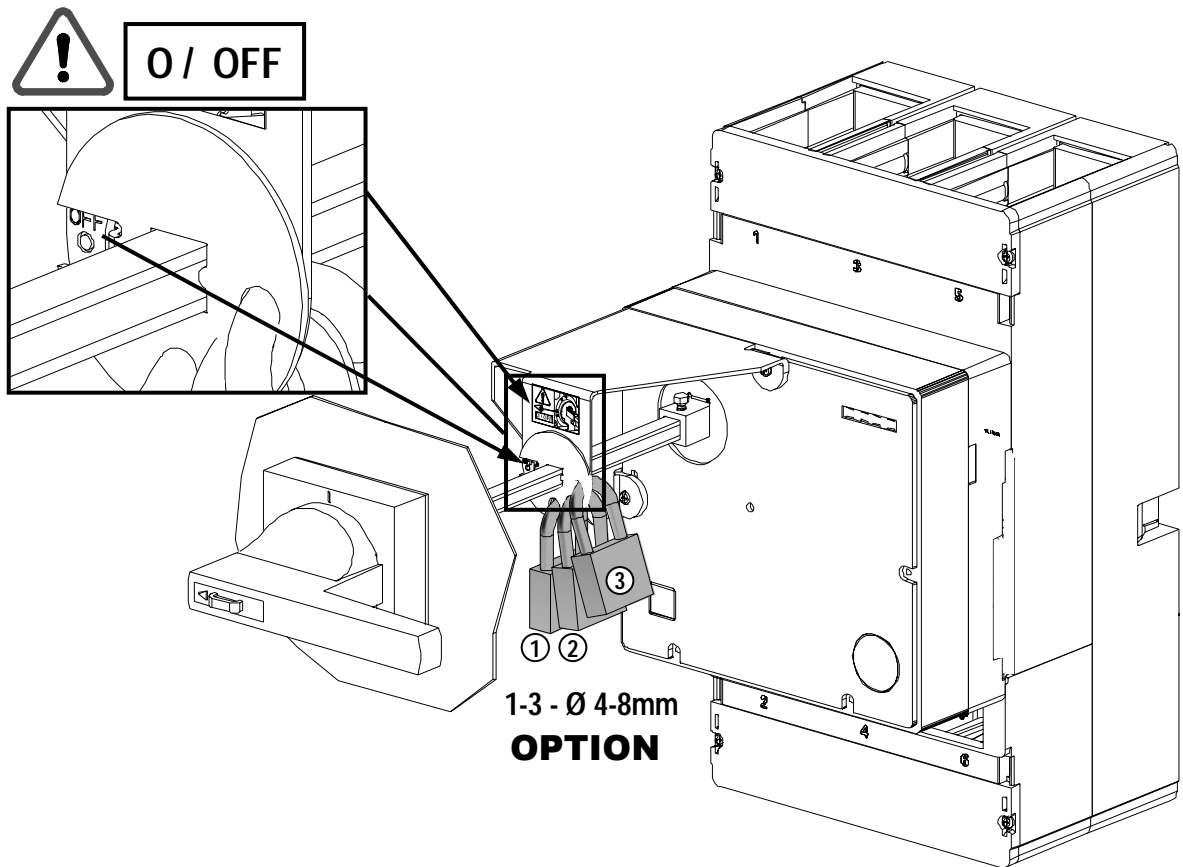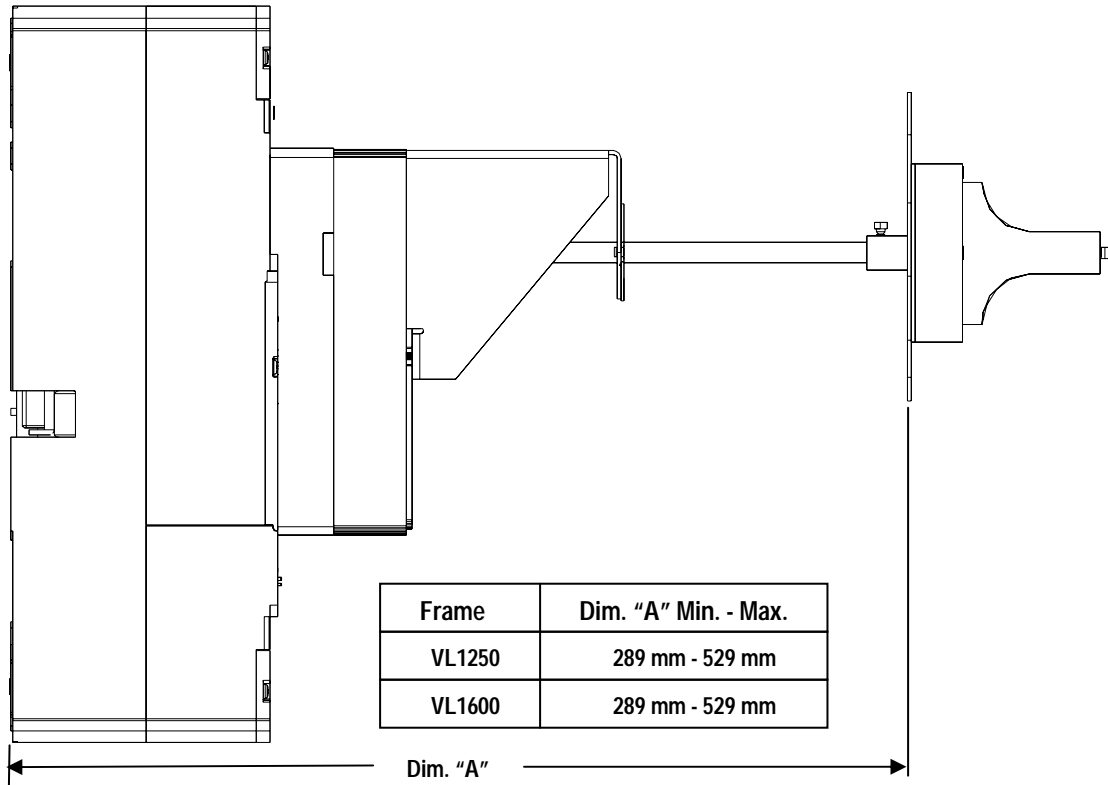

Technical Support:

E-mail: [nst.technical-assistance@siemens.de](mailto:nst.technical-assistance@siemens.de)

Internet: [www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance](http://www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance)

Technische Änderungen vorbehalten.  
Subject to change without prior notice

3 / 3

Bestell-Nr./Order No.: 3ZX10120VL713FA1

© Siemens Energy & Automation Inc. 2004